



## 断路器外置式电气火灾监控系统

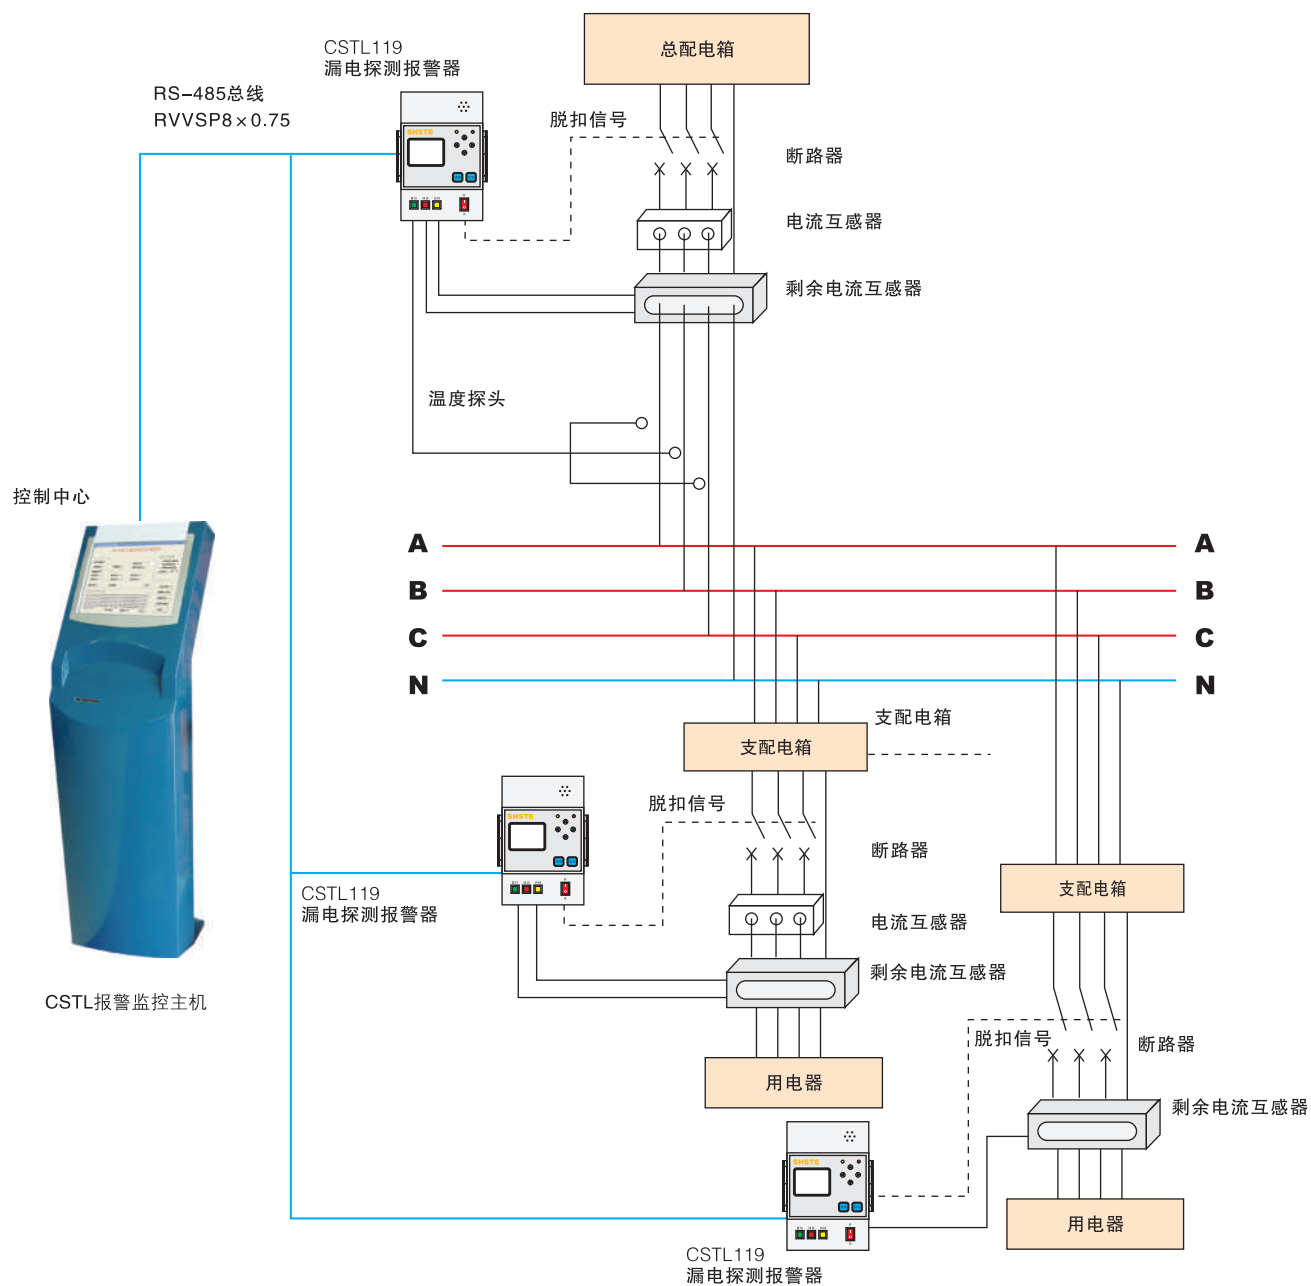

系统中所选用的漏电探测报警器均与断路器分体设置，漏电探测报警器通过发送脱扣信号来控制断路器。  
本系统适用于断路器型号已经确定或断路器已经存在的情况，特别是有利于强电、弱电分期施工或增补设计。

## CSTL119系列电气火灾监控系统


### 断路器内置式电气火灾监控系统

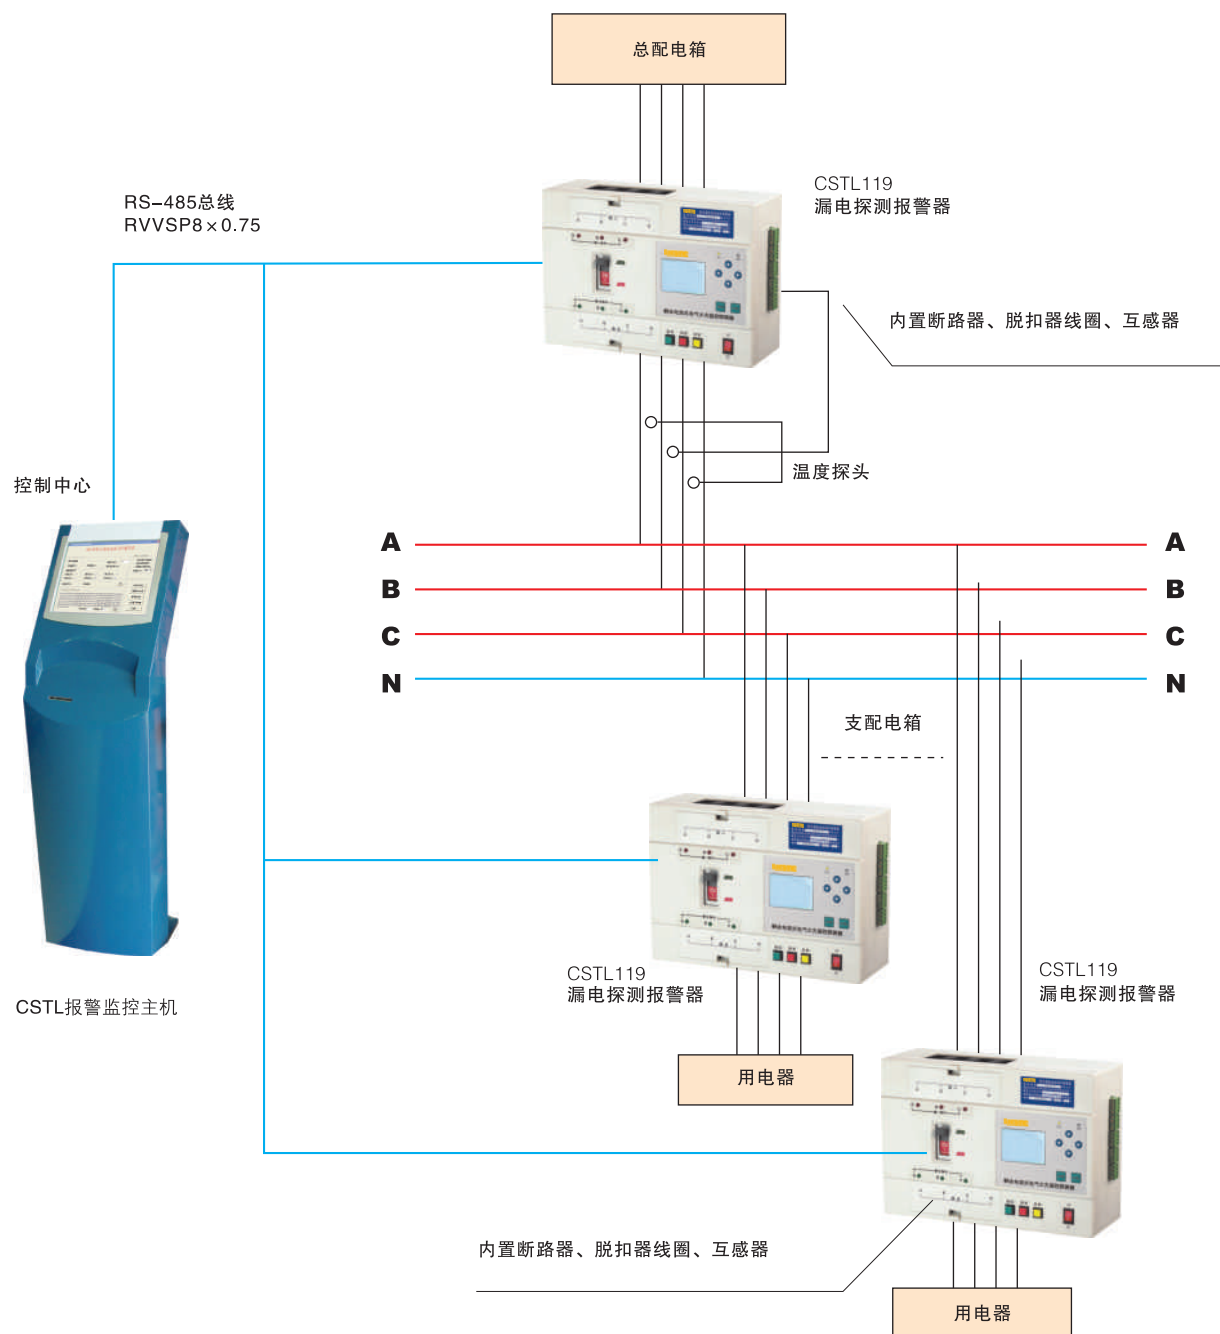

系统中所选用的漏电探测报警器均内置断路器、脱扣器线圈、互感器。

该系统适用于断路器和漏电探测报警器一体化的场合：由于内置脱扣器线圈，更加适合于要求用监控主机遥控各回路分闸的场合，如统一供电管理的商场、厂房等。

## 混合式电气火灾监控系统

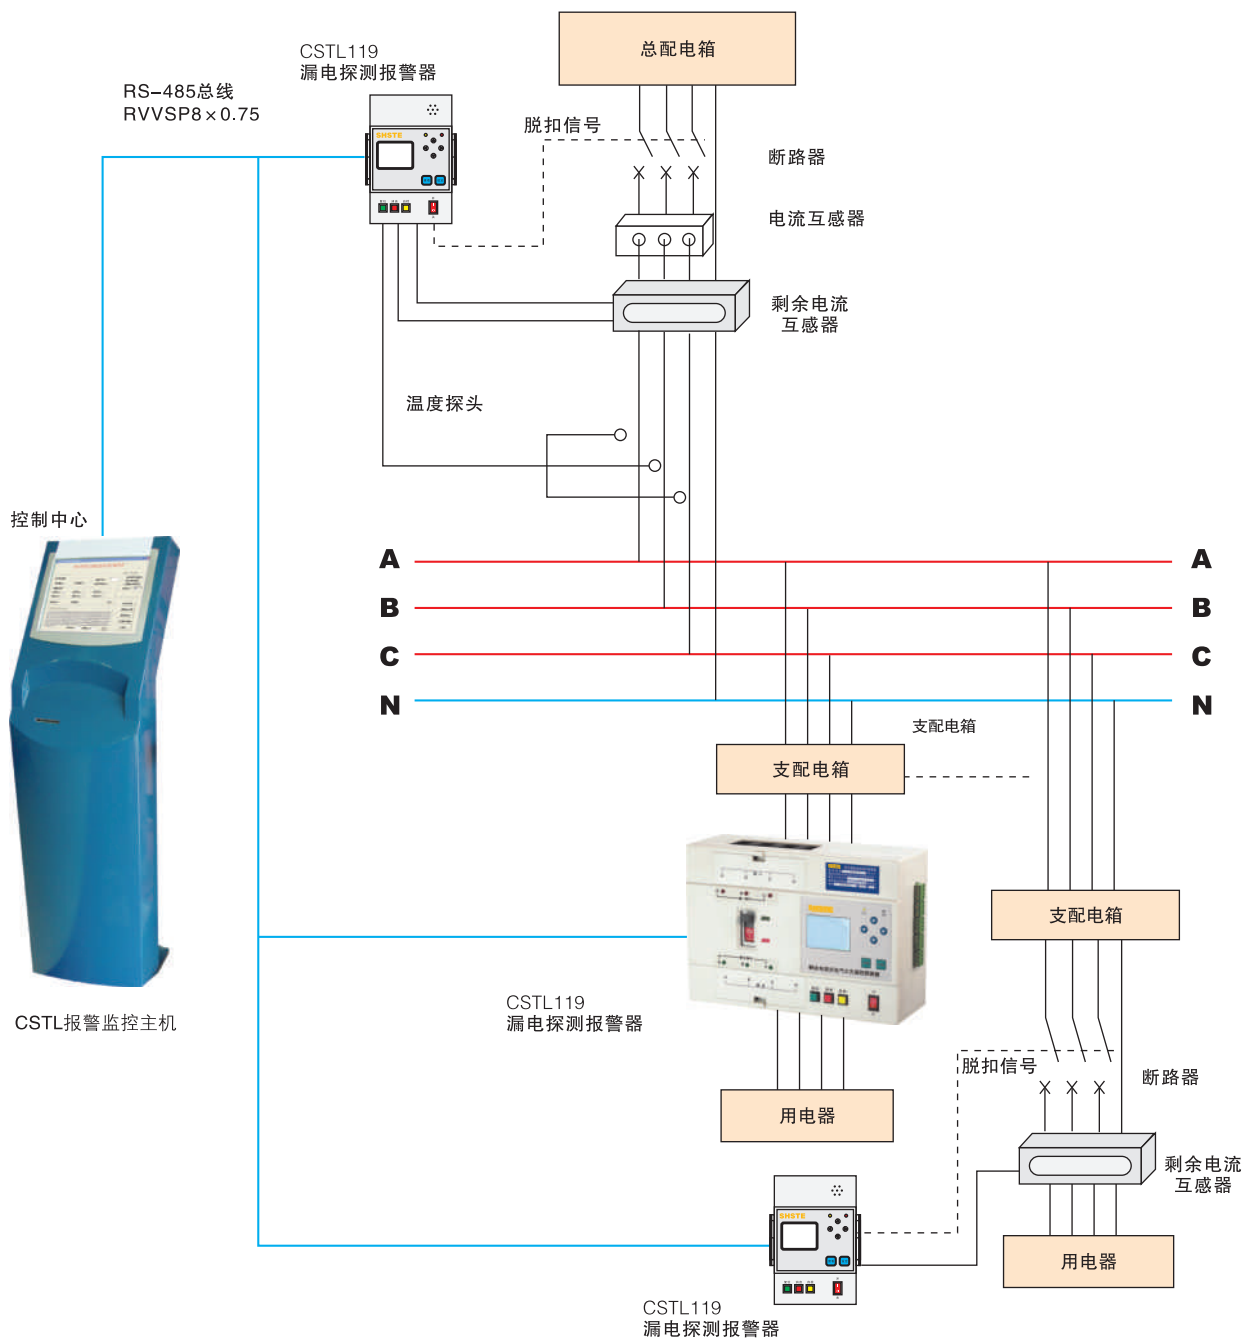

断路器内置式漏电探测报警器与断路器外置式漏电探测报警器混合搭配使用。

该系统具有较大的灵活性，满足不同的需求场合。